


HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKU – ANULOID

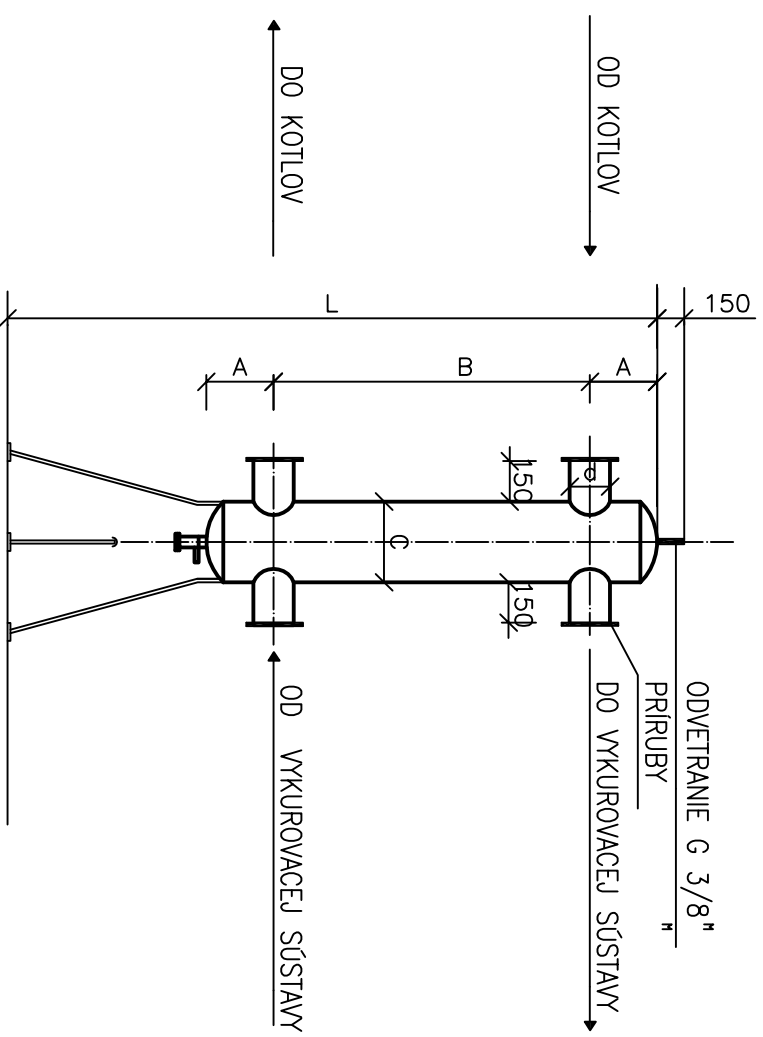

TYP	PRITOK	A	B	L	C	d	PRIHRUBY	
	m ³ /h	mm						PN6 S HRUBOU TESNACOU LIŠTOU
1	4	150	400	1150	108/4	57/2.9	DN 50	
2	8	175	500	1300	159/4	70/3.2	DN 65	
3	12	200	700	1550	219/6.3	89/3.6	DN 80	
4	20	225	700	1600	219/6.3	108/4	DN 100	
5	30	250	900	1850	272/7	133/4.5	DN 125	
6	50	300	1000	2050	324/8	159/4.5	DN 150	
7	100	400	1500	2750	530/8	218/6.3	DN 200	

STAVBA: OBNOVA BUDOVY OBEC: ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM – SNEŽNICA	PODPIS:	
Miesto stavby: SNEŽNICA č.17 – PARCELA KN č.1	DÁTUM	03/2017
INVESTOR: Obec Snežnica 023 32 Snežnica č.17 Žilinský kraj	MIERKA	1:50
HLAVNÝ PROJEKTANT: ing. Solárová Janka	PROFESIA	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE
AUTOR PROJEKTU: ing. Solárová Janka	FORMÁT	2xA4
VYPRACOVAL: ing. Suránová Jana	ANULOID	
		9